



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02. 2021 й. № 342

12.02. 2021 г.

Об утверждении норматива состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения АО «Башкирская содовая компания» на период с 2021 по 11.12.2023гг.

На основании ст.30.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.07.2020), Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» от 22.05.2020 № 728, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения АО «Башкирская содовая компания» г. Стерлитамак РБ на период с 2021 по 11.12.2023гг, согласно приложению к настоящему постановлению.

Нормативы состава сточных вод не распространяются на объекты абонентов, указанных в пункте 167 Правил холодного водоснабжения и водоотведения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 21.03.2019г. № 540 «Об утверждении норматива состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения АО «БСК» г. Стерлитамак РБ на период с 2019 по 11.12.2023гг».

3. Рекомендовать АО «Башкирская содовая компания» осуществлять контроль за соблюдением нормативов состава сточных вод абонентами организаций, осуществляющих водоотведение.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Стерлитамакский рабочий», размещению на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации по развитию промышленного комплекса.

И.о. главы администрации

ВЕРНО: *С.Р. Каримова*
НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-
КОНТРОЛЬНОГО ОТДЕЛА
" 12 " *ад* 2021 г.

Ю.В. Тротт




Приложение
к постановлению администрации
городского округа г. Стерлитамак РБ
от 12.02.2021 № 342

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения АО «Башкирская содовая компания» г. Стерлитамак РБ на период 2021 по 11.12.2023гг

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в ЦСВ АО «БСК», мг/дм ³
1.	Хлорид-ион	300
2.	Сульфат-ион	204
3.	Фосфат-ион (по Р)	1,24
4.	Аммоний-ион	25,9
5.	Нитрит-ион	0,35
6.	Нитрат-ион	25,7
7.	ХПК	126
8.	Сухой остаток	1000
9.	АСПАВ (алкилсульфаты натрия)	0,11
10.	Взвешенные вещества	110,6
11.	БПК полн	29,7
12.	Нефтепродукты	0,5
13.	Фенолы	0,01
14.	Сульфиды	0,02
15.	Ртуть	0,00004
16.	Медь	0,006
17.	Железо	0,63
18.	Хром +3	0,07
19.	Хром +6	0,02
20.	Никель	0,01
21.	Кобальт	0,045
22.	Цинк	0,0415
23.	Алюминий	0,64
24.	Марганец	0,015
25.	Титан	0,06
26.	Ванадий	0,001
27.	Кадмий	0,005
28.	Свинец	0,006
29.	Диметилформамид	0,25
30.	Толуол	0,06
31.	Хлористый аллил	0,1
32.	Хлороформ	0,0167

33.	1,2-дихлорэтан	0,012
34.	Тетрахлорметан	0,0019
35.	1,2-дихлорпропан	0,08
36.	Перхлорэтилен	0,02
37.	1,1,1,2-тетрахлорэтан	0,01
38.	1,2,3-трихлорпропан	0,0087
39.	Хлорвинил	0,000008
pH		6,0-9,0 ед. pH
Температура стоков		40°C

Управляющий делами

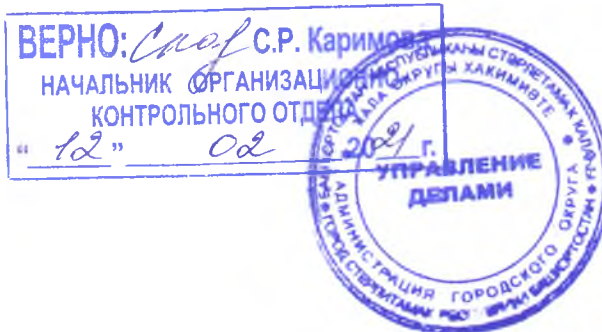

Р.Р. Мушарапов